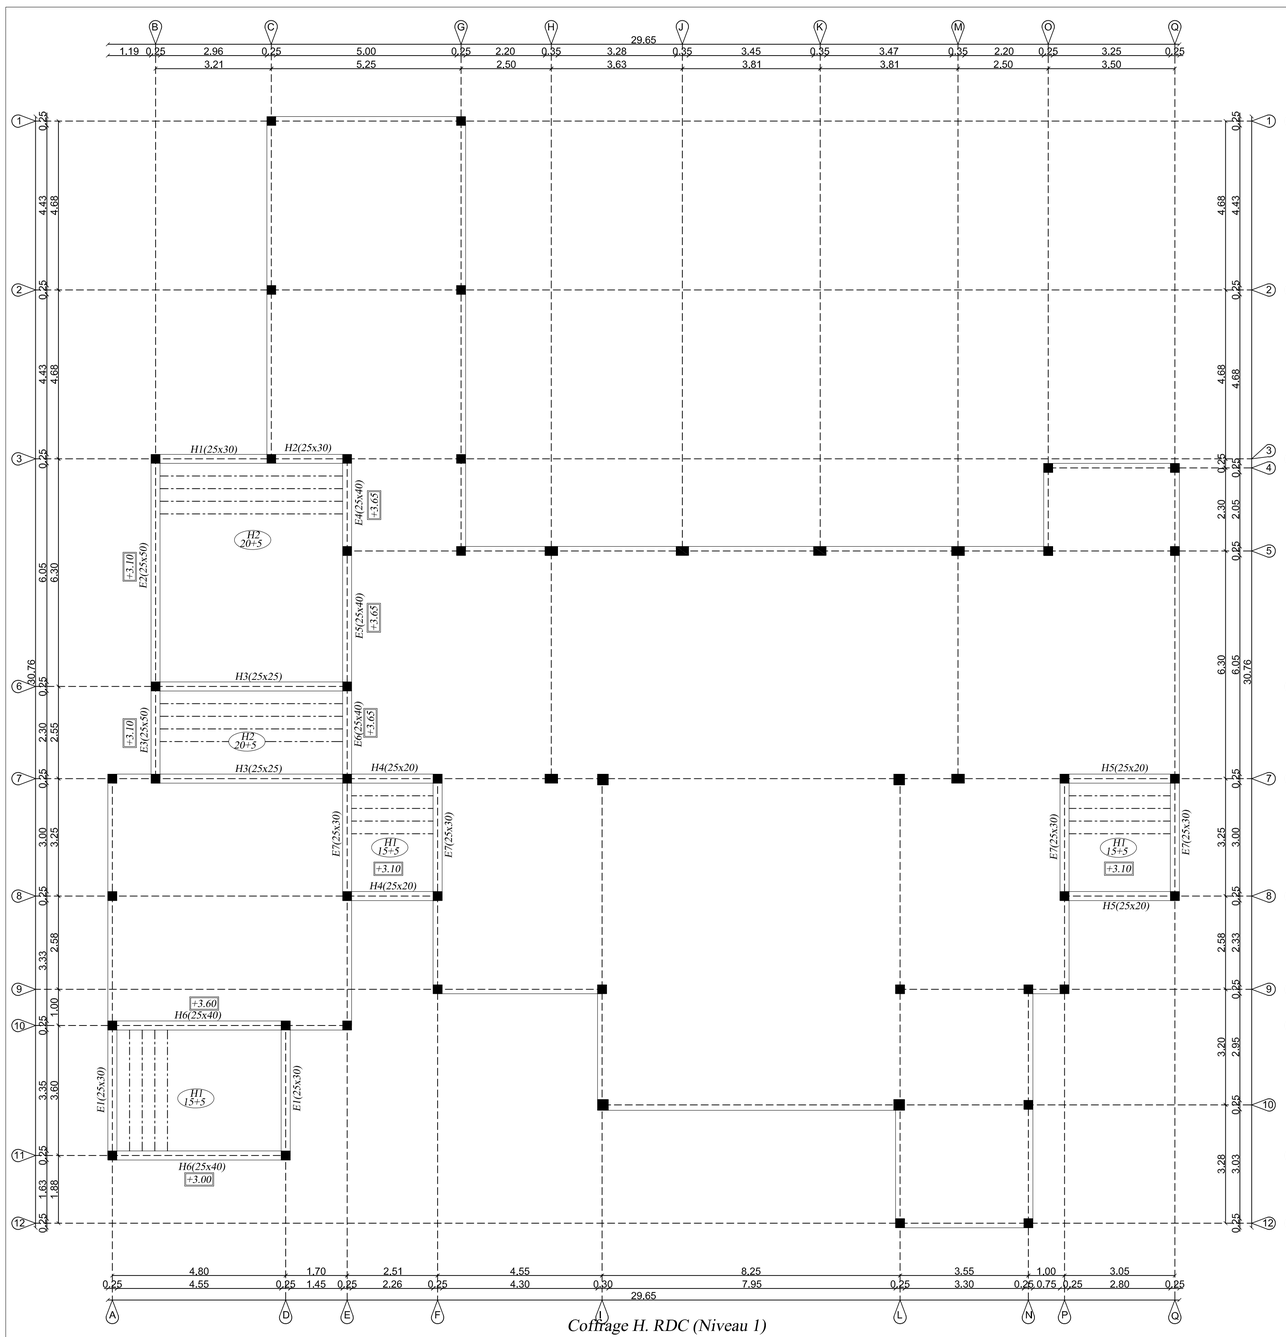

Coffrage H. RDC (Niveau 1)

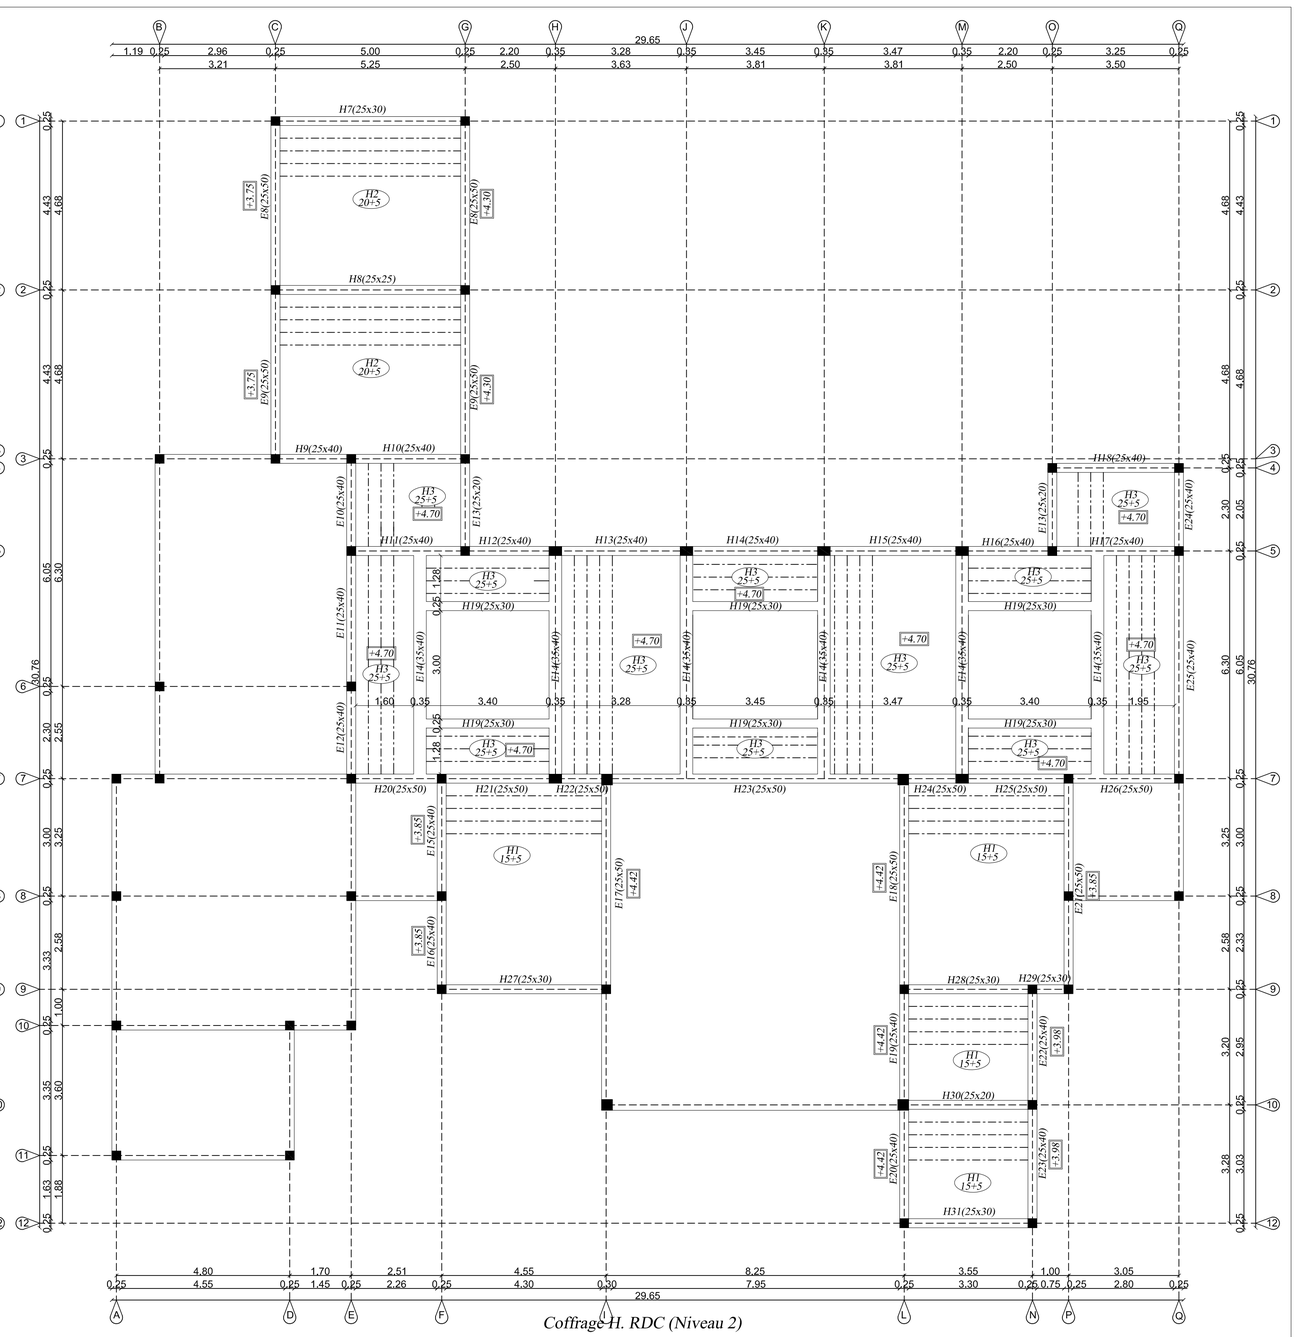

Coffrage H. RDC (Niveau 2)

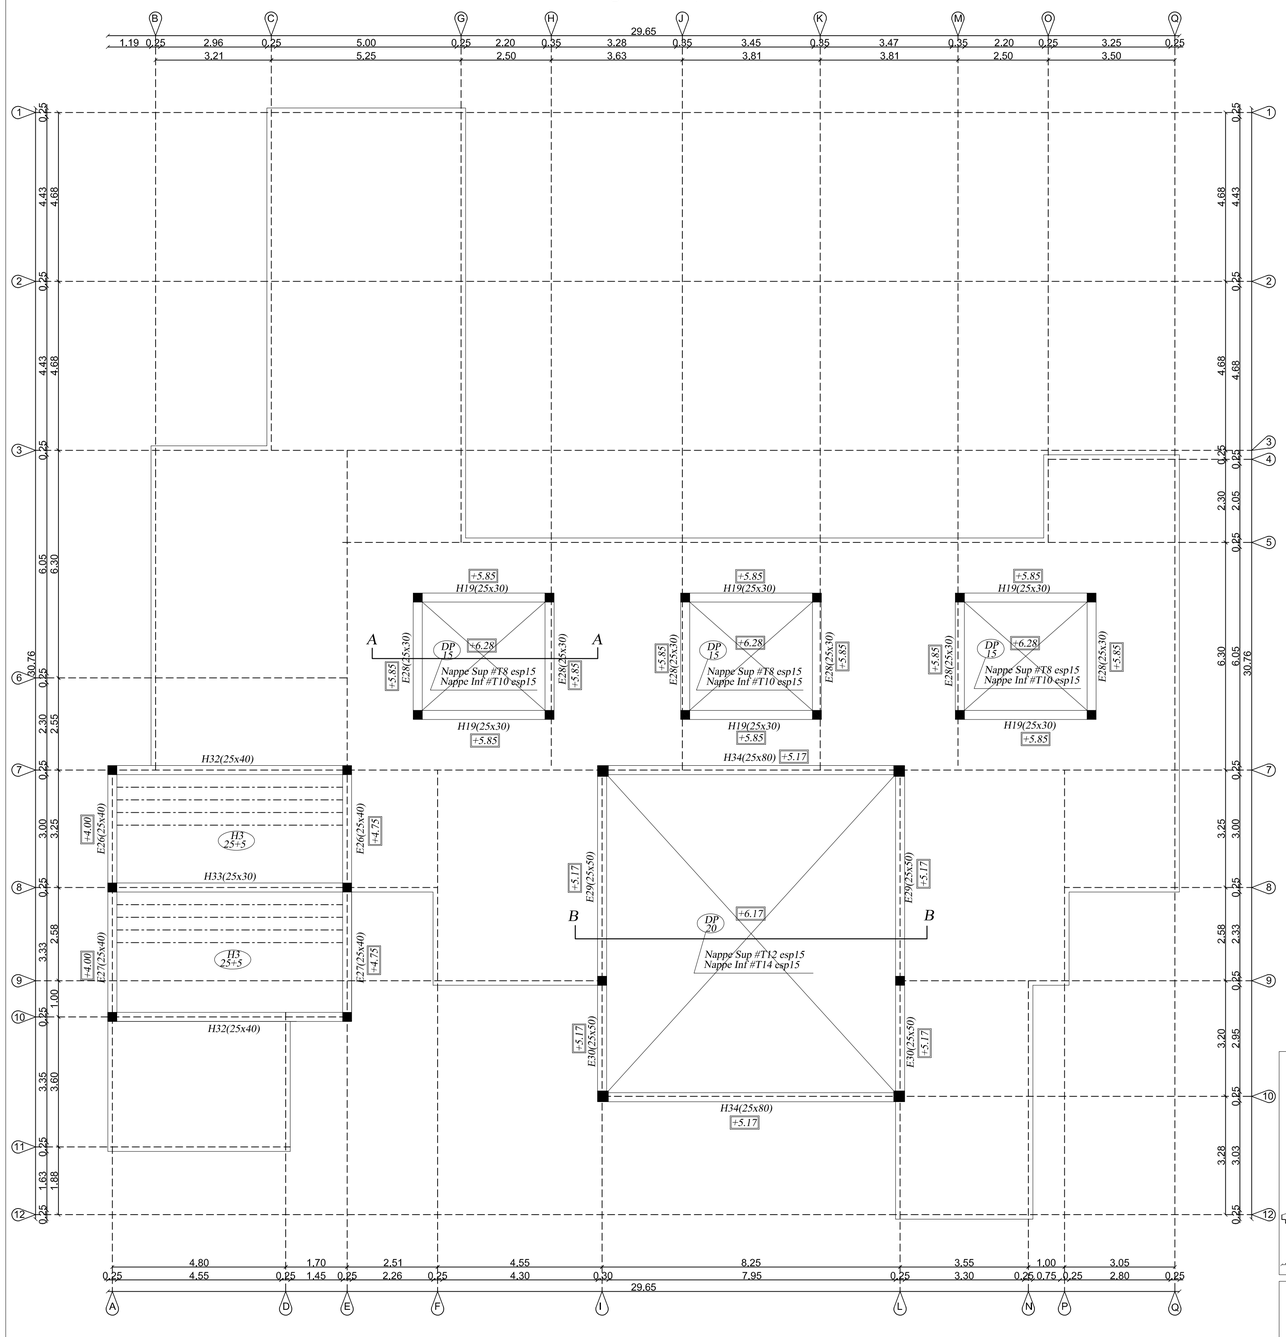

Coffrage H. RDC (Niveau 3)

Détails Espacement
Des armatures Transversales des poteaux

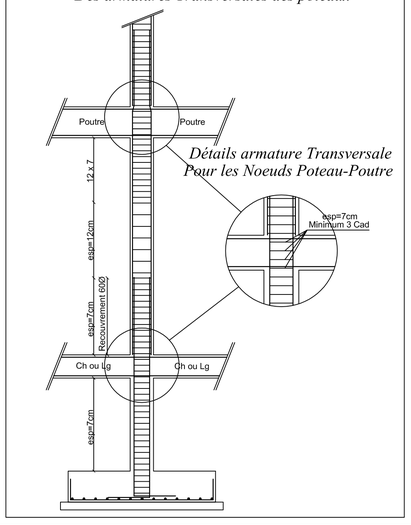

PLANCHER A ENTREVOUS
AVEC POUTRELLES COULEES SUR PLACE

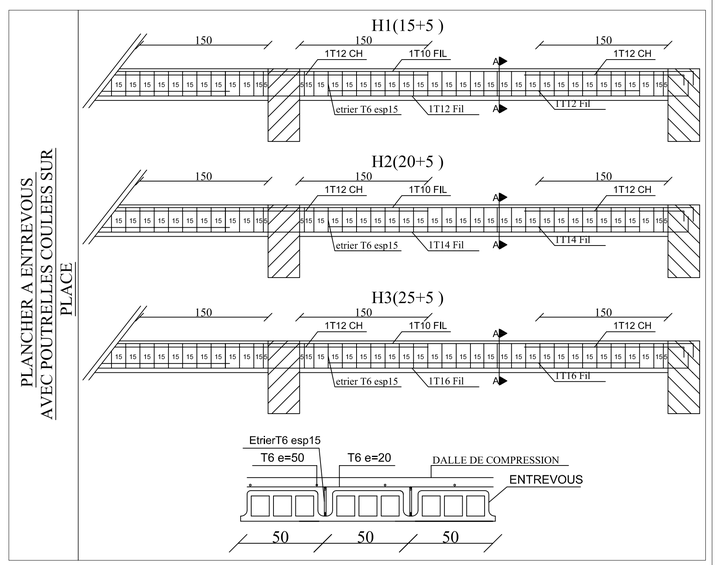

TABLEAU DES POTEAUX

N° POTEAUX	P1	P2	P3
Fondations	(25x25) 6T14 Cad+Ep T8	(30x30) 8T14 2Cad T8	(25x35) 8T14 Cad+2Ep T8
R.D.Ch	(25x25) 4T14 Cadres T8	(30x30) 8T14 2Cad T8	(25x35) 8T14 Cad+2Ep T8

DETAIL ACROTERE



Détails de ferraillage pour coupole
Coupe A-A

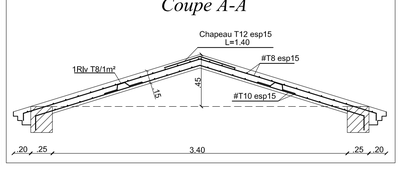

Détails de ferraillage pour coupole
Coupe B-B

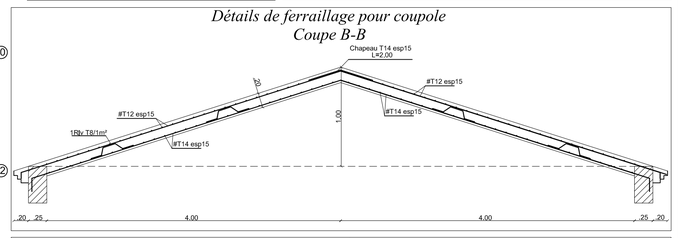

Détails de ferraillage des Chenaux



ROYAUME DU MAROC
WILAYA DE LA REGION ORIENTALE
PROVINCE DE TAOURIRT
COMMUNE URBAINE DE DEBDOU

Client: AGENCE DE L'ORIENTAL

Projet: CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE A DEBDOU PROVINCE DETAOURIRT TF:6573

PLAN DE BA ~ BLOC 4 : Coffrage - Détails
Le Niveau +0.00 est le Niveau dont la cote est +1026.00

DATE : 16/05/2015 | REFERENCE AFFAIRE: IPO - BAT 15016/AS-E

INDICE	DATE	OSERVATIONS
A	16/05/2015	APD
B	16/06/2015	Suite aux remarques du BC Ref: AE/MB/KL/BGC 18930/2015
C		

Remarques Générales :

- Le BET Décline toute responsabilité sans Bon De Coulage et devant tout changement survenu sans son accord lors de l'exécution du présent plan.
- Lors des terrassements l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour stabiliser les terrains et les constructions avoisinantes.
- L'entrepreneur général doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser le BET de toutes erreurs ou contradictions pour clarification avant le commencement des travaux;
- Tous les entrepreneurs et sous-traitants ont leurs entière responsabilité doivent s'assurer qu'ils respectent les plans approuvés pour permis, et que tous les travaux sont entièrement conformes a tous les règlements et lois institues par toutes les autorités concernées.

Hypothèses de Calcul :

> Béton dosé à 350Kg/m³ avec F c28=27 MPa
> Acier Haute Adhérance Fe500 avec FeE = 500MPa
> Contrainte Admissible du Sol = 2.50 bars (Rapport géotechnique 15-LEO-058/ET).
> Longueur de Scellement 35Ø
> Longueur de Recouvrement 60Ø
> Paramètres sismiques suivant RPS 2000 version 2011:
- Zone de vitesse = Zv 2 (v= 0.07)
- Zone d'accélération = Za 3 (A= 0.10)
- Classe du bâtiment = Classe III
- Coefficient du site = S2

PLAN N°: 10 / 15

B.E.T: INGENIERIE PRATIQUE DE L'ORIENTAL BUREAU D'ETUDES

AMRAOUI A

Adresses: Marché Couvert, Immeuble D, 2ème étage, App 1.
BP 840 OUJDA Principale.
Tél/Fax:05 36 70 15 80

Visas du BC: